


KW-13
 弯曲测试夹板
 Flexure Tester



| | | | |
|--------------|--|-------------------|-----------------------|
| 执行标准 | 16CFR 1500.48 16CFR 1500.49 | EN 71-1:2011 8.13 | GB 6675-2003 A.5.24.8 |
| 内半径要求 | 0.375" | 10mm ± 1mm | 10mm ± 0.5mm |
| 厚度要求 | 0.0897" | 无要求 | 1.7mm ± 0.1mm |
| 单片弯曲度 | 60 ° | 60 ° | 60 ° |
| 应用 | 测试玩具中起增加刚性或固定外型的金属丝或其他金属材料在弯折使用（或滥用）过程中, 是否因断裂而产生危险的锐利尖端或锐利边缘突出物 | | |
| 材料 | 冷轧不锈钢钢板 | | |
| 非标准配置附件(另购买) | 台钳（虎钳） | | |

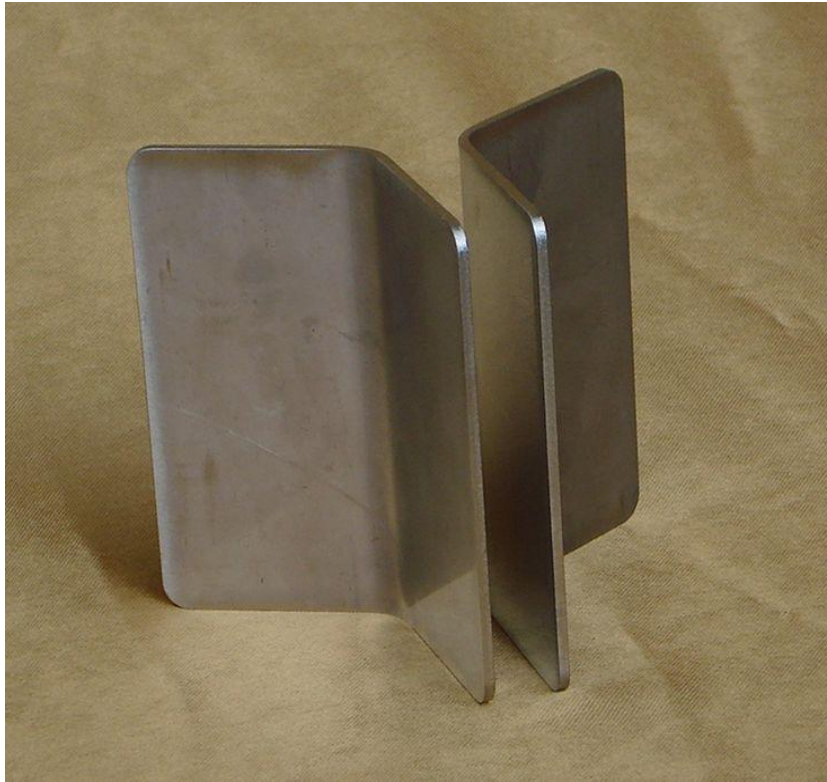

Kingwells

东莞市锦辉试验设备制造厂

Kingwells Test Equipment Mfg., Ltd.

地址: 广东省东莞市南城區白馬方屋叢村1巷1號

電話: 86-769-22906718 傳真: 86-769-22909619

Web: www.kingwells.com

E-Mail: info@kingwells.com.cn